

Einbauelement FS 1 für Fledermäuse

Fa. Stratmann,

Änderungen nach Stapel

Einbau in hinterlüftete Fassade,

Hinterlüftungsspalt mind. 90 mm.

Bei kleineren


Hinterlüftungsspalten ist das

Seitenteil entsprechend


anzupassen; das Seitenteil sollte

nicht schmaler als 25 mm sein.

Schnitt
Ausgleichs-
leiste



Ausgleichs-
leiste

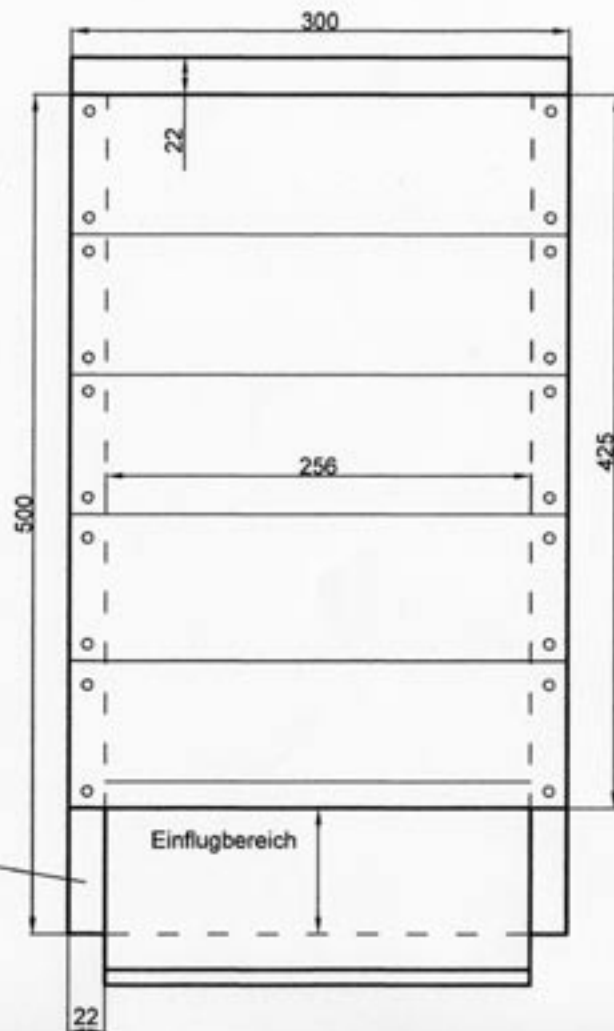

Seiten-
ansicht

Seiten-
teil

2 mm
Phase

Einflugbereich

Ausgleichs-
leiste

